


# Tổ chức~

Bởi:

Khoa CNTT ĐHSPTT Hưng Yên

## TỔ CHỨC, BỐ TRÍ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG


Hệ thống PLC bao gồm: Module nguồn, module CPU, Module mở rộng tất cả đều được lắp trên giá theo chuẩn DIN như trong hình vẽ 1 và 2.

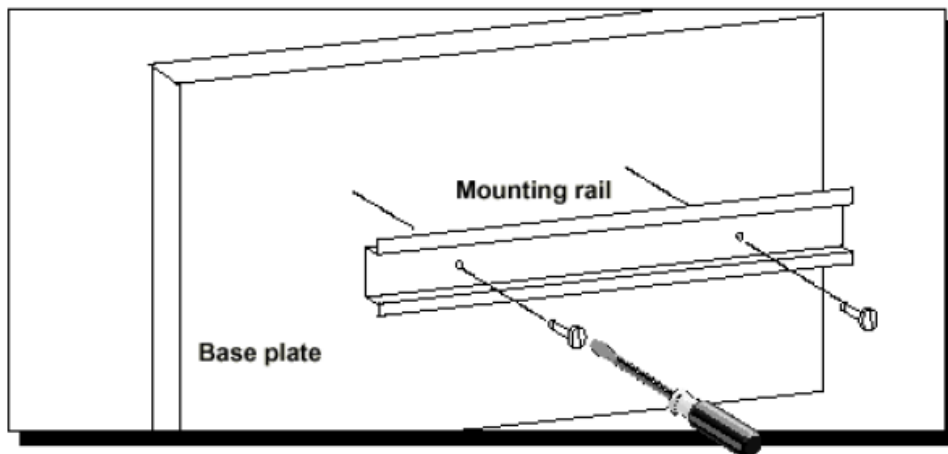

Hình 1. Giá lắp đặt PLC theo chuẩn DIN

Ở hai mặt giao tiếp với dây nối của cảm biến và cơ cấu chấp hành, không gian tối thiểu phải 25mm. Có thể lắp đặt các Rack theo chiều đứng hoặc ngang. Số rack không vượt quá hai rack. Khoảng cách giữa hai mặt trước và sau tủ không được nhỏ hơn 75mm. PLC phải đặt trong không gian tương đối thoáng, ít bụi. Trong các tủ điện thường phải có quạt thông gió.

Tổ chức~

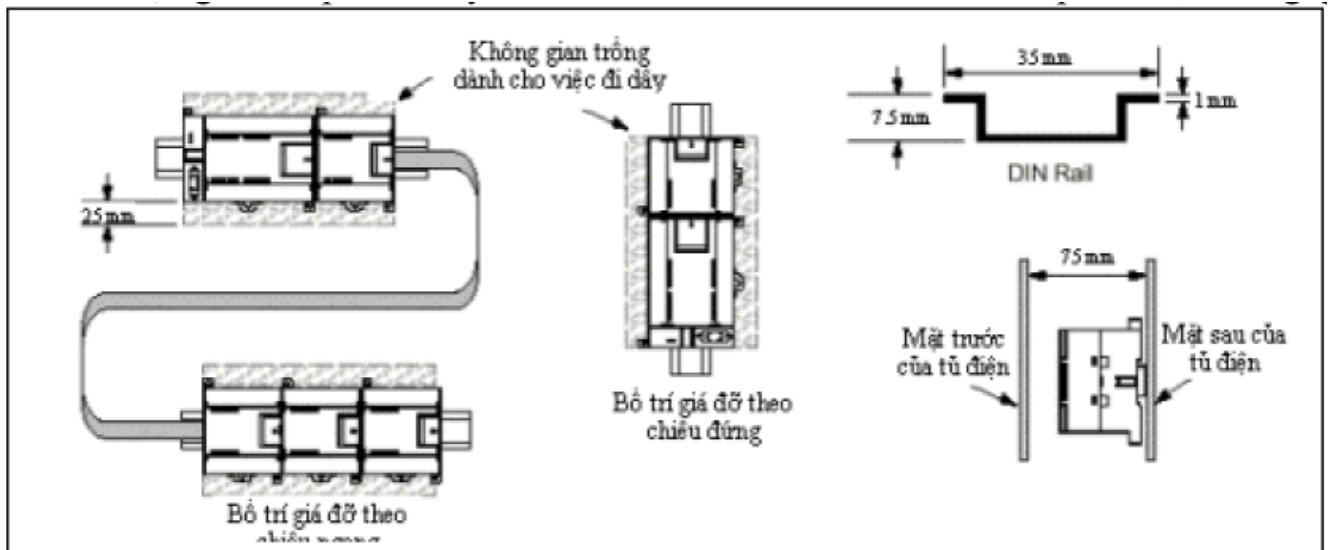

Hình 2. Khoảng cách lắp đặt cho phép của PLC trong tủ điện